

# Beställningsunderlag R9

## Termistorgivare

### Standardgivare för kemikaliecisterner

Givare för överfyllningsskydd och för elektronisk nivåövervakning.  
Lämplig för bensen- och oljecisterner ovan eller under jord.

#### Placering

I R 1" muff på mantel eller manlucka minst 350 mm från påfyllning.

I kommuniserande cisterner monteras givaren i den cistern som fylles först. I cistern med onormal lutning placeras givaren i den lägsta delen eller nedjusteras i motsvarande grad.

Märket för givarens avstängningsnivå får inte fixeras högre än 25 mm under avluftningsrörets mynning i cisternen.

#### Längd

Givarens längd skall ge 95% fyllningsgrad.

Ta hänsyn till bygghöjd för manlucka, anslutning etc vid beräkning av L-mått i Ex-zon.

Företagsnamn:


Ordernummer:

L mått i mm:

Fyll i önskad längd på givare enligt L mått på bild till höger.

Datum/Underskrift:

---

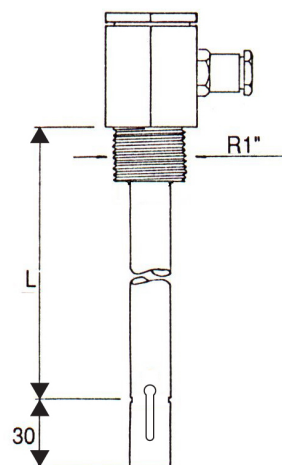

Afriso EMA AB 201208